

竣工验收报告

工程名称：涧西区机关办公大楼两部电梯更换项目

致：洛阳市涧西区机关事务服务中心

我单位已按施工合同要求完成：

涧西区机关办公大楼两部电梯更换项目(西梯1号)已完成，
经自检合格，请予以检查验收。

工程地点：河南省洛阳市涧西区西苑路12号院办公楼



施工单位(盖章)

2025年1月2日

验收意见

施工单位：

验收合格





日期：2025年1月2日

运行保障管理科：



日期：2025.1.2



电梯监督检验报告

(曳引驱动乘客与载货电梯)

使用单位名称: 洛阳市涧西区机关事务服务中心

施工单位名称: 河南沈芝电梯有限公司

设备代码: 311010159202434206

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

施工类别: 新装

检验日期: 2025-01-02

河南省特种设备检验技术研究院

注意事项

1. 有下列情况之一的, 本检验报告无效:
 - (1) 无检验、审核、批准人员签字;
 - (2) 无检验机构的核准证号;
 - (3) 无检验机构的公章或者检验专用章。
2. 本检验报告一式三份, 由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。
3. 对本检验报告结论如有异议, 请在取得本报告后 15 日内, 向检验机构提出书面意见。

检验机构地址: 河南省洛阳市西工区王城路付40号院 特检大楼2楼

联系电话: 0379-63151816

电梯监督检验报告

使用单位名称	洛阳市涧西区机关事务服务中心		统一社会信用代码	12410305758368423 W
安装地点	涧西区西苑路12号办公楼西梯			
设备品种	曳引驱动乘客电梯	产品型号	Gen3	
产品编号	R2S00S19	制造日期	2024-12-04	
设备代码	311010159202434206	施工类别	新装	
使用登记证编号	/	单位内编号	西梯	
施工单位名称	河南沈芝电梯有限公司			
制造单位名称	奥的斯电梯（中国）有限公司			
维护保养单位名称	奥的斯电梯（中国）有限公司（郑州分公司）			
设备注册代码	/			
设备技术参数	额定载重量	1000kg	额定速度	1.50m/s
	层站门数	9层9站9门	控制方式	集选
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001—2023）			
检验结论	合格			
备 注	/			
检验:	朱建 李淑芳		日期:	2025-01-02
审核:	薛建		日期:	2025-01-03
批准:	张文敏		日期:	2025-01-07
			检验机构核准证号: T57110243-2025  (检验机构公章或检验专用章)	

电梯监督检验报告附页

序号	检验项目		检验结果
	编号	名称	
1	A1.1.1	制造资料	符合
2	A1.1.2	安装资料	符合
3	A1.1.3	改造或者重大修理资料	无此项
4	A1.1.4	使用资料	无此项
5	A1.1.5	技术资料与铭牌（可识别标志）的一致性	符合
6	A1.2.1.1	通道及照明	符合
7	A1.2.1.2	机房通道门及警示标志	符合
8	A1.2.1.3	机器空间专用	符合
9	A1.2.1.4	活动区域	符合
10	A1.2.1.5	工作区域尺寸	符合
11	A1.2.1.6	轿厢工作区域	无此项
12	A1.2.1.7	底坑工作区域	无此项
13	A1.2.1.8	平台工作区域	无此项
14	A1.2.2.1	井道照明	符合
15	A1.2.2.2	井道封闭措施	符合
16	A1.2.2.3	轿厢（运载装置）与井道壁的间距	符合
17	A1.2.2.4	层门地坎下的井道壁	符合
18	A1.2.2.5	到达和离开轿顶的安全措施	无此项
19	A1.2.2.7	运行路径下方防护措施	无此项
20	A1.2.2.8	对重（平衡重）运行区域防护措施	符合
21	A1.2.2.9	运动部件防护措施	无此项
22	A1.2.2.10	制导行程	符合
23	A1.2.2.11	顶部空间	符合
24	A1.2.2.12	底坑空间	符合
25	A1.2.2.13	进入底坑的措施	符合
26	A1.2.2.14	底坑设施和装置	符合
27	A1.2.2.15	导轨支架	符合
28	A1.2.2.17	缓冲器	符合

序号	检验项目		检验结果
	编号	名称	
29	A1.2.2.18	极限位置限制装置	符合
30	A1.2.3.1	主开关	符合
31	A1.2.3.2	断相、错相保护功能	符合
32	A1.2.3.3	接地保护措施	符合
33	A1.2.3.4	门旁路装置	符合
34	A1.2.3.5	门回路监测功能	符合
35	A1.2.3.6	制动器状态监测功能	符合
36	A1.2.3.7	自动救援操作装置	无此项
37	A1.2.3.8	检修运行控制	符合
38	A1.2.3.9	紧急电动运行控制	符合
39	A1.2.3.10	紧急和测试操作屏	无此项
40	A1.2.3.11	紧急报警装置（对讲系统）	符合
41	A1.2.4.1	驱动主机停止装置	符合
42	A1.2.4.2	曳引轮绳槽（带槽）	符合
43	A1.2.4.3	制动器	符合
44	A1.2.4.7	手动紧急操作装置	符合
45	A1.2.5.1	钢丝绳	无此项
46	A1.2.5.2	包覆带	符合
47	A1.2.5.3	悬挂装置端部固定	符合
48	A1.2.5.4	补偿装置	无此项
49	A1.2.5.6	异常伸长保护措施	符合
50	A1.2.5.7	非金属材质反绳轮	无此项
51	A1.2.5.8	旋转部件防护装置	符合
52	A1.2.6.1	轿顶停止装置	符合
53	A1.2.6.2	轿顶护栏	符合
54	A1.2.6.3	轿厢安全窗	无此项
55	A1.2.6.4	轿厢安全门	无此项
56	A1.2.6.5	轿厢（运载装置）和对重（平衡重）间距	符合
57	A1.2.6.6	对重（平衡重）块	符合
58	A1.2.6.7	轿厢内铭牌及标识	符合

序号	检验项目		检验结果
	编号	名称	
59	A1.2.6.8	轿厢照明及通风	符合
60	A1.2.6.9	轿厢语音播报系统	符合
61	A1.2.6.10	轿厢护脚板	符合
62	A1.2.7.1	门地坎距离	符合
63	A1.2.7.2	门间隙	符合
64	A1.2.7.3	玻璃门防拖曳措施	无此项
65	A1.2.7.4	门再开启保护装置	符合
66	A1.2.7.5	门的运行与导向	符合
67	A1.2.7.6	自动关闭层门装置	符合
68	A1.2.7.7	紧急开锁	符合
69	A1.2.7.8	门的锁紧与闭合	符合
70	A1.2.7.9	轿门开门限制装置及轿门的开启	符合
71	A1.2.7.10	门刀、门锁滚轮与地坎间隙	符合
72	A1.3.1	应急救援试验	符合
73	A1.3.2	平衡系数测试	符合
74	A1.3.3	轿厢超载保护装置试验	符合
75	A1.3.4	轿厢(运载装置)限速器-安全钳试验	符合
76	A1.3.5	对重(平衡重)限速器-安全钳试验	无此项
77	A1.3.6	缓冲器试验	符合
78	A1.3.7	轿厢上行超速保护装置试验	符合
79	A1.3.8	轿厢意外移动保护装置试验	符合
80	A1.3.11	曳引能力试验	符合
81	A1.3.12	制动性能试验	符合
82	A1.3.13	运行试验	符合
83	A1.3.14	噪声测试	符合

竣工验收报告


工程名称：涧西区机关办公大楼两部电梯更换项目

致：洛阳市涧西区机关事务服务中心

我单位已按施工合同要求完成：

涧西区机关办公大楼两部电梯更换项目(东梯2号)已完成，
经自检合格，请予以检查验收。


工程地点：河南省洛阳市涧西区西苑路12号院办公楼

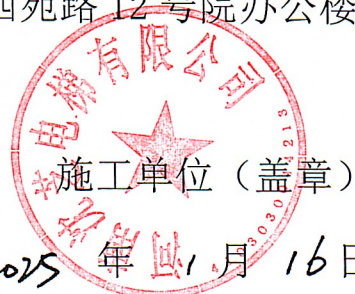


验收意见



施工单位：

验收合格

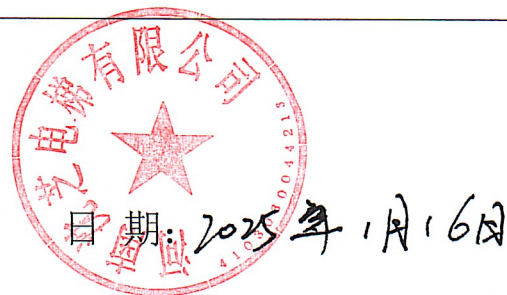

运行保障管理科：

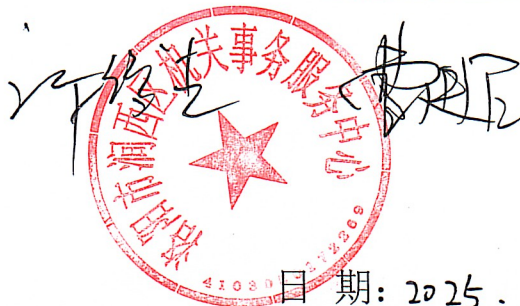



电梯监督检验报告

(曳引驱动乘客与载货电梯)

使用单位名称: 洛阳市涧西区机关事务服务中心

施工单位名称: 河南沈芝电梯有限公司

设备代码: 311010159202435582

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

施工类别: 新装

检验日期: 2025-01-16

河南省特种设备检验技术研究院

注意事项

1. 有下列情况之一的, 本检验报告无效:
 - (1) 无检验、审核、批准人员签字;
 - (2) 无检验机构的核准证号;
 - (3) 无检验机构的公章或者检验专用章。
2. 本检验报告一式三份, 由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。
3. 对本检验报告结论如有异议, 请在取得本报告后 15 日内, 向检验机构提出书面意见。

检验机构地址: 河南省洛阳市西工区王城路付40号院 特检大楼2楼

联系电话: 0379-63151816

电梯监督检验报告

使用单位名称	洛阳市涧西区机关事务服务中心	统一社会信用代码	12410305758368423 W	
安装地点	涧西区西苑路12号			
设备品种	曳引驱动乘客电梯	产品型号	Gen3	
产品编号	R2S00S20	制造日期	2024-12-13	
设备代码	311010159202435582	施工类别	新装	
使用登记证编号	/	单位内编号	2号(东)梯	
施工单位名称	河南沈芝电梯有限公司			
制造单位名称	奥的斯电梯(中国)有限公司			
维护保养单位名称	奥的斯电梯(中国)有限公司郑州分公司			
设备注册代码	/			
设备技术参数	额定载重量	1000kg	额定速度	1.50m/s
	层站门数	9层9站9门	控制方式	集选
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001—2023)			
检验结论	合格			
备 注	/			
检验: 朱建 李淑芳	日期: 2025-01-18	检验机构核准证号: 757110243-2025  (检验机构公章或检验专用章)		
审核: 薛建	日期: 2025-01-20			
批准: 张文敏	日期: 2025-01-23			

电梯监督检验报告附页

序号	检验项目		检验结果
	编号	名称	
1	A1.1.1	制造资料	符合
2	A1.1.2	安装资料	符合
3	A1.1.3	改造或者重大修理资料	无此项
4	A1.1.4	使用资料	无此项
5	A1.1.5	技术资料与铭牌（可识别标志）的一致性	符合
6	A1.2.1.1	通道及照明	符合
7	A1.2.1.2	机房通道门及警示标志	符合
8	A1.2.1.3	机器空间专用	符合
9	A1.2.1.4	活动区域	符合
10	A1.2.1.5	工作区域尺寸	符合
11	A1.2.1.6	轿厢工作区域	无此项
12	A1.2.1.7	底坑工作区域	无此项
13	A1.2.1.8	平台工作区域	无此项
14	A1.2.2.1	井道照明	符合
15	A1.2.2.2	井道封闭措施	符合
16	A1.2.2.3	轿厢（运载装置）与井道壁的间距	符合
17	A1.2.2.4	层门地坎下的井道壁	符合
18	A1.2.2.5	到达和离开轿顶的安全措施	无此项
19	A1.2.2.7	运行路径下方防护措施	无此项
20	A1.2.2.8	对重（平衡重）运行区域防护措施	符合
21	A1.2.2.9	运动部件防护措施	无此项
22	A1.2.2.10	制导行程	符合
23	A1.2.2.11	顶部空间	符合
24	A1.2.2.12	底坑空间	符合
25	A1.2.2.13	进入底坑的措施	符合
26	A1.2.2.14	底坑设施和装置	符合
27	A1.2.2.15	导轨支架	符合
28	A1.2.2.17	缓冲器	符合

序号	检验项目		检验结果
	编号	名称	
29	A1.2.2.18	极限位置限制装置	符合
30	A1.2.3.1	主开关	符合
31	A1.2.3.2	断相、错相保护功能	符合
32	A1.2.3.3	接地保护措施	符合
33	A1.2.3.4	门旁路装置	符合
34	A1.2.3.5	门回路监测功能	符合
35	A1.2.3.6	制动器状态监测功能	符合
36	A1.2.3.7	自动救援操作装置	无此项
37	A1.2.3.8	检修运行控制	符合
38	A1.2.3.9	紧急电动运行控制	符合
39	A1.2.3.10	紧急和测试操作屏	无此项
40	A1.2.3.11	紧急报警装置（对讲系统）	符合
41	A1.2.4.1	驱动主机停止装置	符合
42	A1.2.4.2	曳引轮绳槽（带槽）	符合
43	A1.2.4.3	制动器	符合
44	A1.2.4.7	手动紧急操作装置	符合
45	A1.2.5.1	钢丝绳	无此项
46	A1.2.5.2	包覆带	符合
47	A1.2.5.3	悬挂装置端部固定	符合
48	A1.2.5.4	补偿装置	无此项
49	A1.2.5.6	异常伸长保护措施	符合
50	A1.2.5.7	非金属材质反绳轮	无此项
51	A1.2.5.8	旋转部件防护装置	符合
52	A1.2.6.1	轿顶停止装置	符合
53	A1.2.6.2	轿顶护栏	符合
54	A1.2.6.3	轿厢安全窗	无此项
55	A1.2.6.4	轿厢安全门	无此项
56	A1.2.6.5	轿厢（运载装置）和对重（平衡重）间距	符合
57	A1.2.6.6	对重（平衡重）块	符合
58	A1.2.6.7	轿厢内铭牌及标识	符合



序号	检验项目		检验结果
	编号	名称	
59	A1.2.6.8	轿厢照明及通风	符合
60	A1.2.6.9	轿厢语音播报系统	符合
61	A1.2.6.10	轿厢护脚板	符合
62	A1.2.7.1	门地坎距离	符合
63	A1.2.7.2	门间隙	符合
64	A1.2.7.3	玻璃门防拖曳措施	无此项
65	A1.2.7.4	门再开启保护装置	符合
66	A1.2.7.5	门的运行与导向	符合
67	A1.2.7.6	自动关闭层门装置	符合
68	A1.2.7.7	紧急开锁	符合
69	A1.2.7.8	门的锁紧与闭合	符合
70	A1.2.7.9	轿门开门限制装置及轿门的开启	符合
71	A1.2.7.10	门刀、门锁滚轮与地坎间隙	符合
72	A1.3.1	应急救援试验	符合
73	A1.3.2	平衡系数测试	符合
74	A1.3.3	轿厢超载保护装置试验	符合
75	A1.3.4	轿厢(运载装置)限速器-安全钳试验	符合
76	A1.3.5	对重(平衡重)限速器-安全钳试验	无此项
77	A1.3.6	缓冲器试验	符合
78	A1.3.7	轿厢上行超速保护装置试验	符合
79	A1.3.8	轿厢意外移动保护装置试验	符合
80	A1.3.11	曳引能力试验	符合
81	A1.3.12	制动性能试验	符合
82	A1.3.13	运行试验	符合
83	A1.3.14	噪声测试	符合